

## Техническая спецификация

### Характеристики ESQ PR 315LA6-SDN-B1-F2-S3-IP55-Y2-IE2 110/1000-B3

|    |                             |                                                   |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Мощность, кВт               | 110                                               |
| 2  | Напряжение, В               | 380/660                                           |
| 3  | Частота сети, Гц            | 50                                                |
| 4  | КПД, %                      | 94.3                                              |
| 5  | Cosφ                        | 0.85                                              |
| 6  | Ток, А                      | 191/110                                           |
| 7  | Ip/In                       | 6.7                                               |
| 8  | Мр/Мп                       | 2                                                 |
| 9  | Мтах/Мп                     | 2                                                 |
| 10 | Скорость, об/мин            | 1000                                              |
| 11 | Соединение                  | Δ/Y                                               |
| 12 | Режим работы                | S1                                                |
| 13 | Способ охлаждения           | IC411                                             |
| 14 | Смазка                      | Литол 24                                          |
| 15 | Передний подшипник          | NU319 (SKF/NSK/KOYO/FAG)                          |
| 16 | Задний подшипник            | 6319                                              |
| 17 | Климатическое исполнение    | Y2                                                |
| 18 | Класс изоляции              | F                                                 |
| 19 | Степень защиты              | IP55                                              |
| 20 | Монтажное исполнение        | Лапы (B3)                                         |
| 21 | Датчики температуры статора | 3 биметаллических датчика                         |
| 22 | Токоизоляция                | Токоизолированный подшипник с неприводной стороны |

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_

должность
подпись
Ф.И.О.




|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|     |      |         |      |      |
|-----|------|---------|------|------|
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата |
|     |      |         |      |      |

Лист

1

Габаритный чертеж

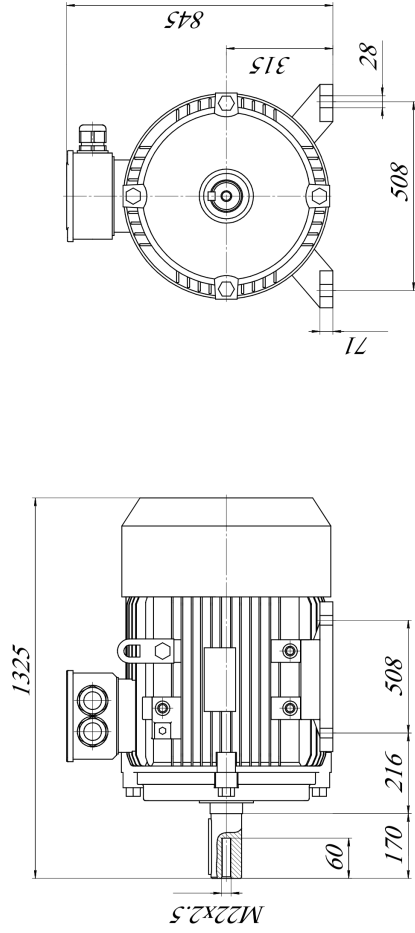


В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Согласовано:

Должность                      подпись                      Ф.И.О.

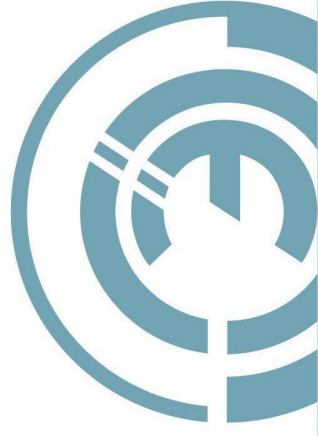

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм. № подл. | Подп. и дата | Взам. инд. № | Инд. № подл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм. № подл. | Подп. и дата | Взам. инд. № | Инд. № подл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|